



UWAGA:

1. MONTAŻ LSU X W PRZESTRZENI NADSUFIOWEJ;
2 STOSOWAĆ NORMĘ PN HD 60364-5-54

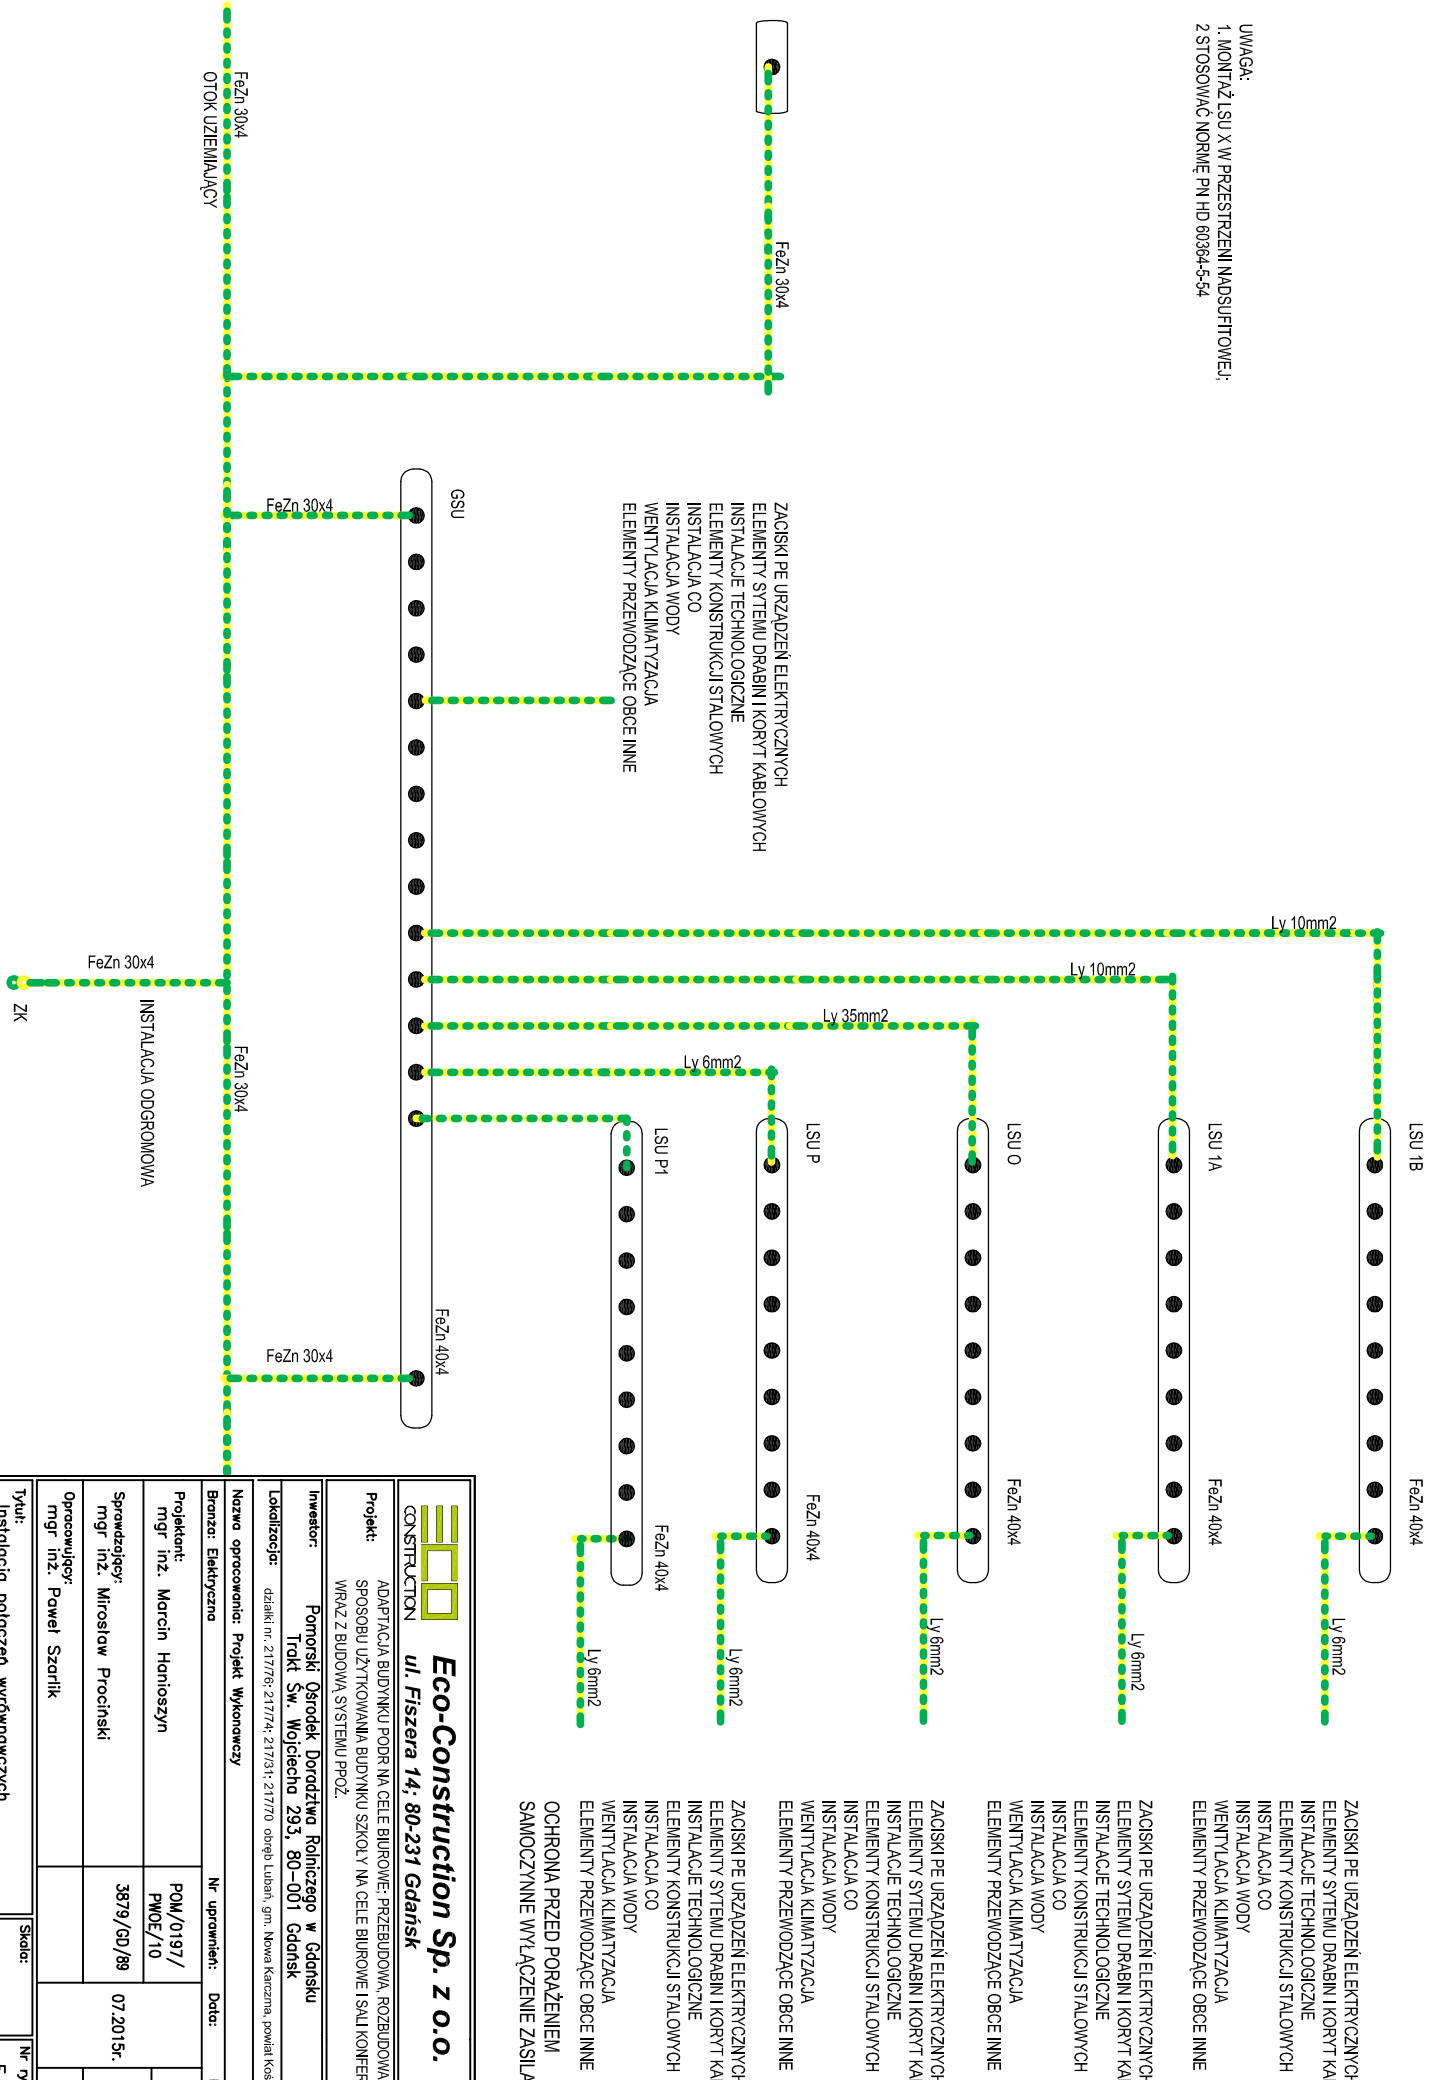

 Eco-Construction Sp. z o.o.	
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk	
Projekt: ADAPTACJA, BUDYNKU POOR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIAN SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.	
Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk	
Lokalizacja: Gdańsk nr. 2/1776; 2/1774; 2/1791; 2/1770 obop. Luban, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski	
Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy	
Branża: Elektryczna	
Projektant: mgr inż. Marcin Heniożyszyn	Nr uprawnień: Data: Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	POM/0197/ PMOE/10
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik	3879/GD/89 07.2015r.
Tytuł: Instalacja połączeń wyrównawczych	Skala: Nr rys.: ----- E-34