


*Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
rzut parteru skala 1:100*

Mewnêtrna instalacja kanalizacji sanitarnej

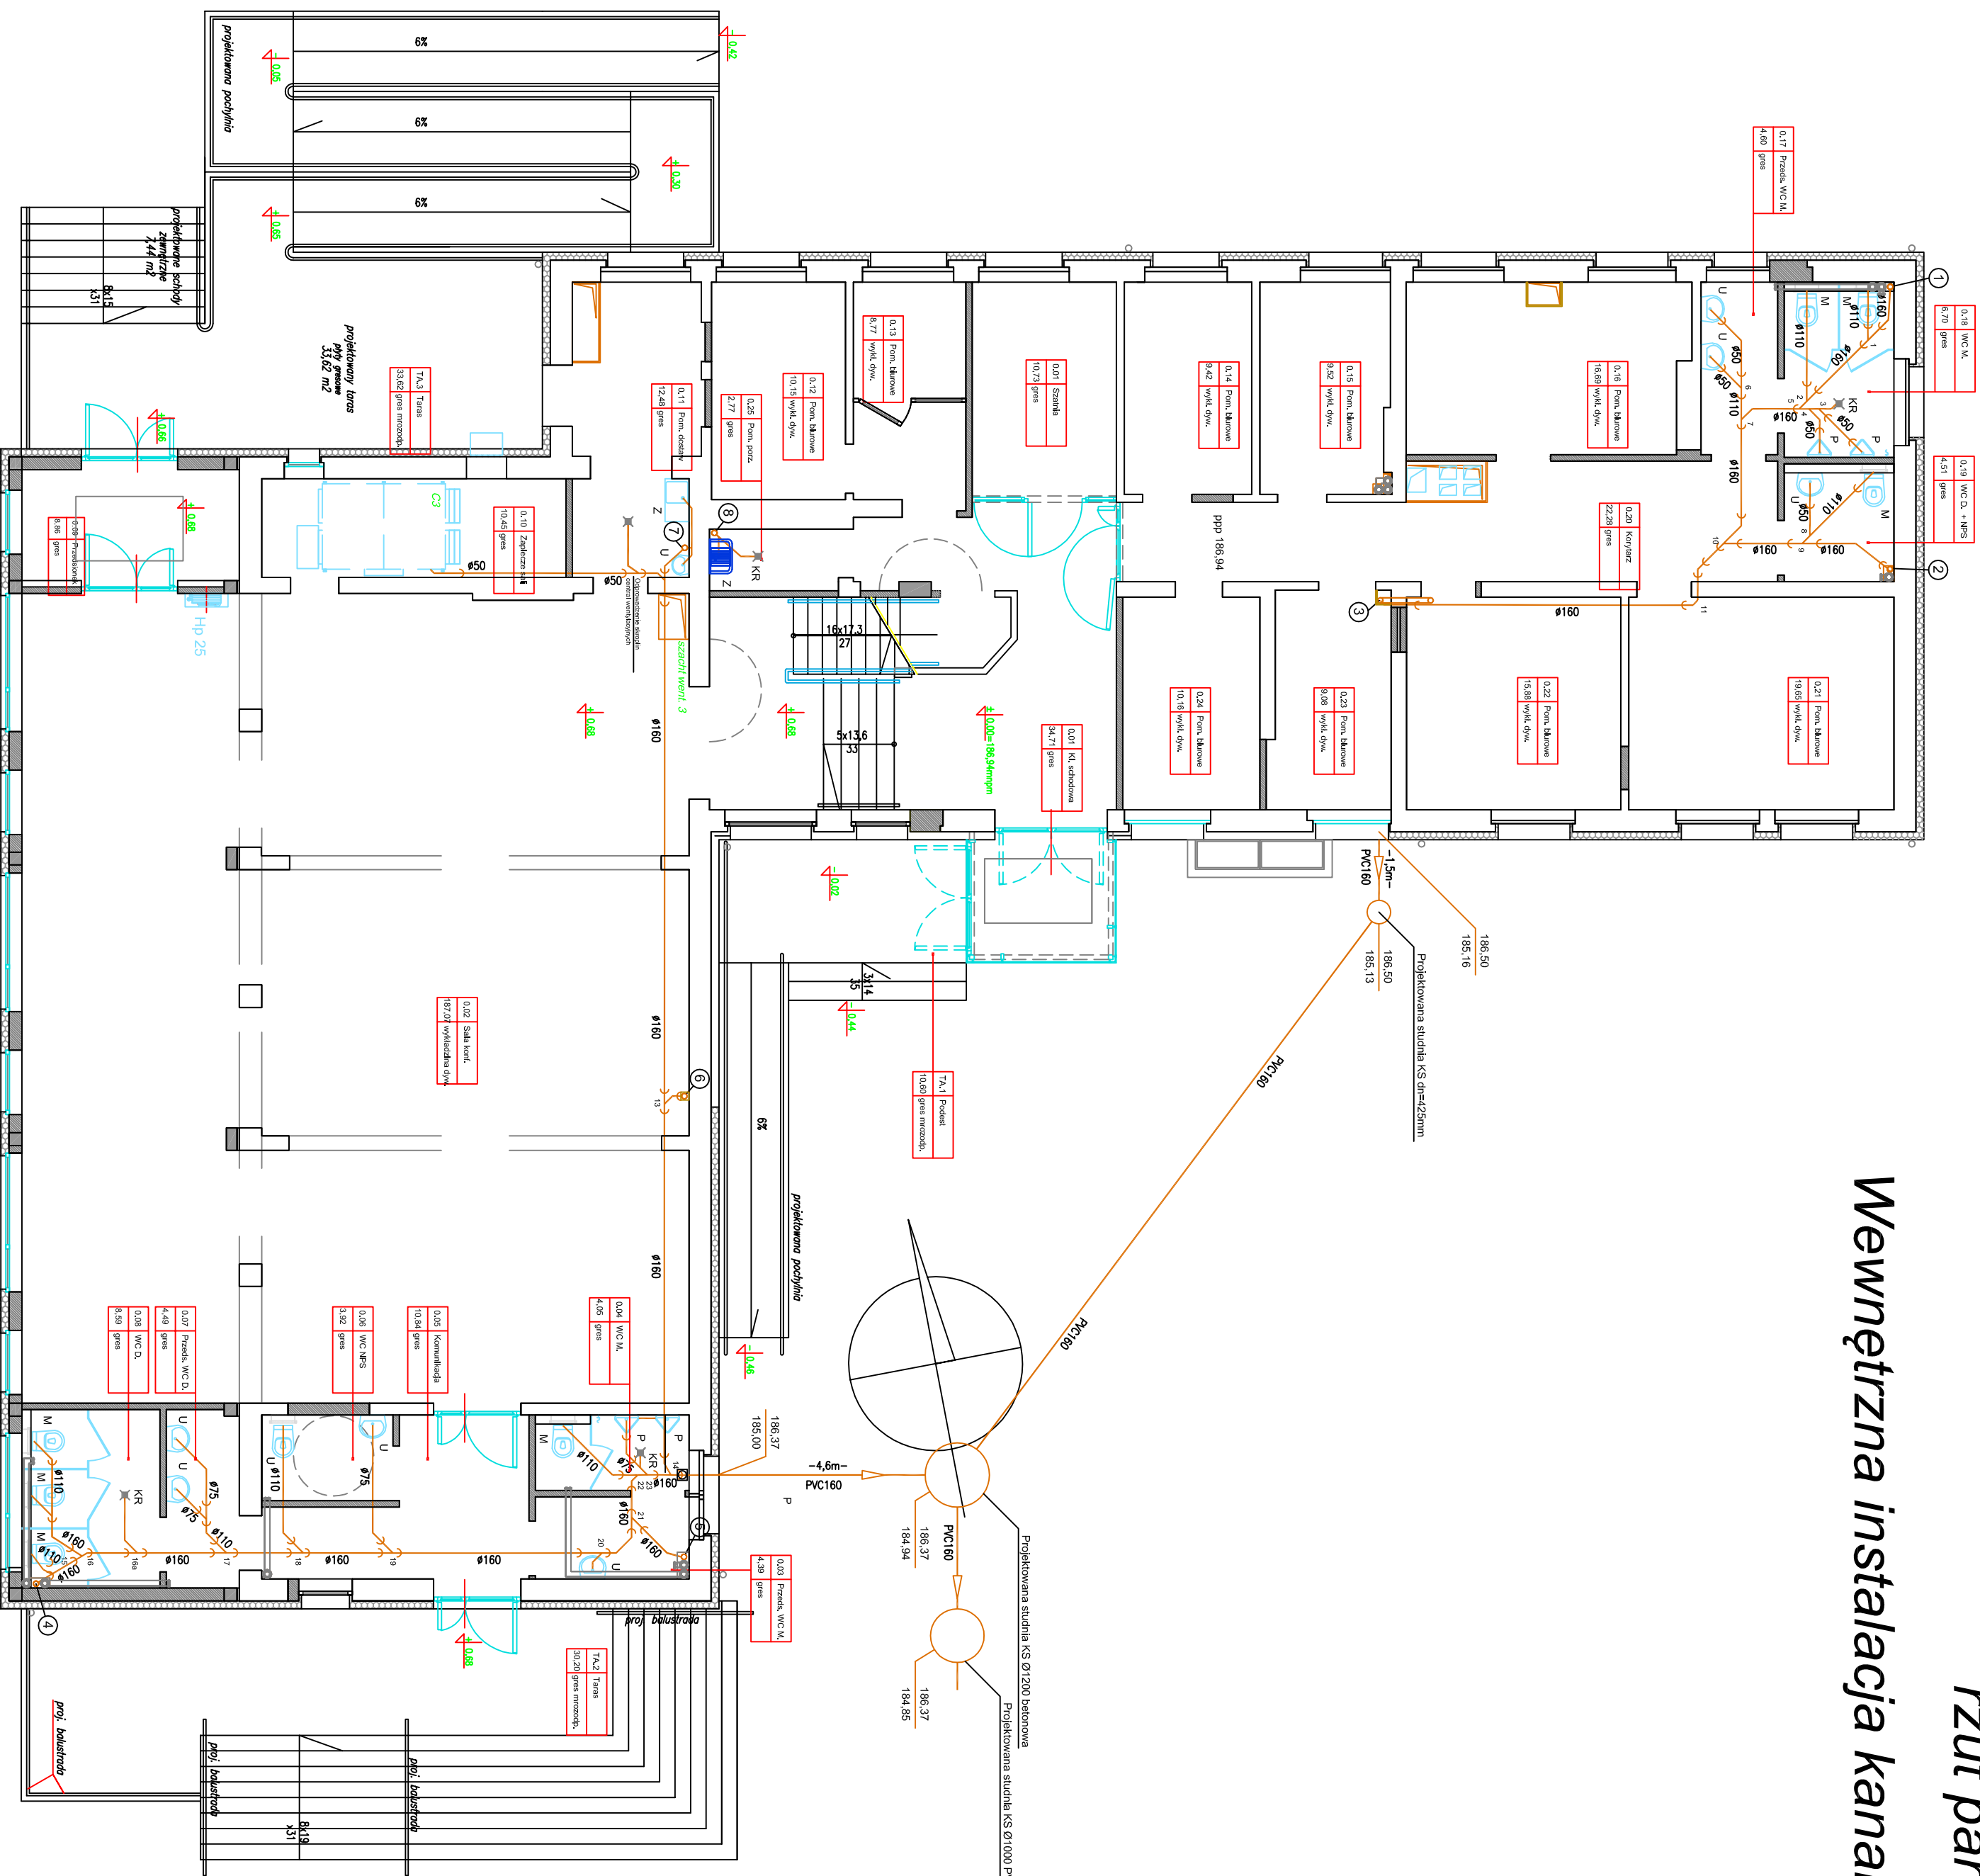

NR	FINUKCIA	POW. m2
0.01	Klatka schodowa	34,71
0.01a	Szalnia	10,73
0.02	Sala konferencyjna	187,07
0.03	Przedsiownik WC męskiego	4,39
0.04	WC męski	4,05
0.05	Komunikacja	10,84
0.06	WC dla niepełnospr.	3,92
0.07	Przedsiownik WC damskiego	4,49
0.08	WC damski	8,59
0.09	Przedsiownik	8,86
0.10	Zaplecze sali konf.	10,45
0.11	Pomieszczenie dostaw	12,48
0.12	Pomieszczenie biurowe	10,15
0.13	Pomieszczenie biurowe	8,77
0.14	Pomieszczenie biurowe	9,42
0.15	Pomieszczenie biurowe	9,52
0.16	Pomieszczenie biurowe	16,69
0.17	Przedz. WC męskiego	4,60
0.18	WC męski	6,70
0.19	WC damskie + niepełnospr.	4,51
0.20	Komunikacja	22,28
0.21	Pomieszczenie biurowe	19,65
0.22	Pomieszczenie biurowe	15,88
0.23	Pomieszczenie biurowe	9,08
0.24	Pomieszczenie biurowe	10,16
0.25	Pomieszczenie podrzdkowe	2,77
0.26	Wiatrak	5,25
RAZEM		455,01

<u>OZNACZENIA:</u>	
①	- nr pionu KS
M	- miska usępowa
U	- umywalka
N	- natrysk
Z	- zlewozumywak lub zlew
P	- pisuar
KR	- kratka ściekowa

WYMAGANA KLASA ODP. OGNIOWEJ
ZAKRZEWIEC OTWORÓW W ŚCIANACH
WYMAGANA KLASA ODP. OGNIOWEJ
PRZEGRÓD

[illegible]