SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ UKŁAD C6

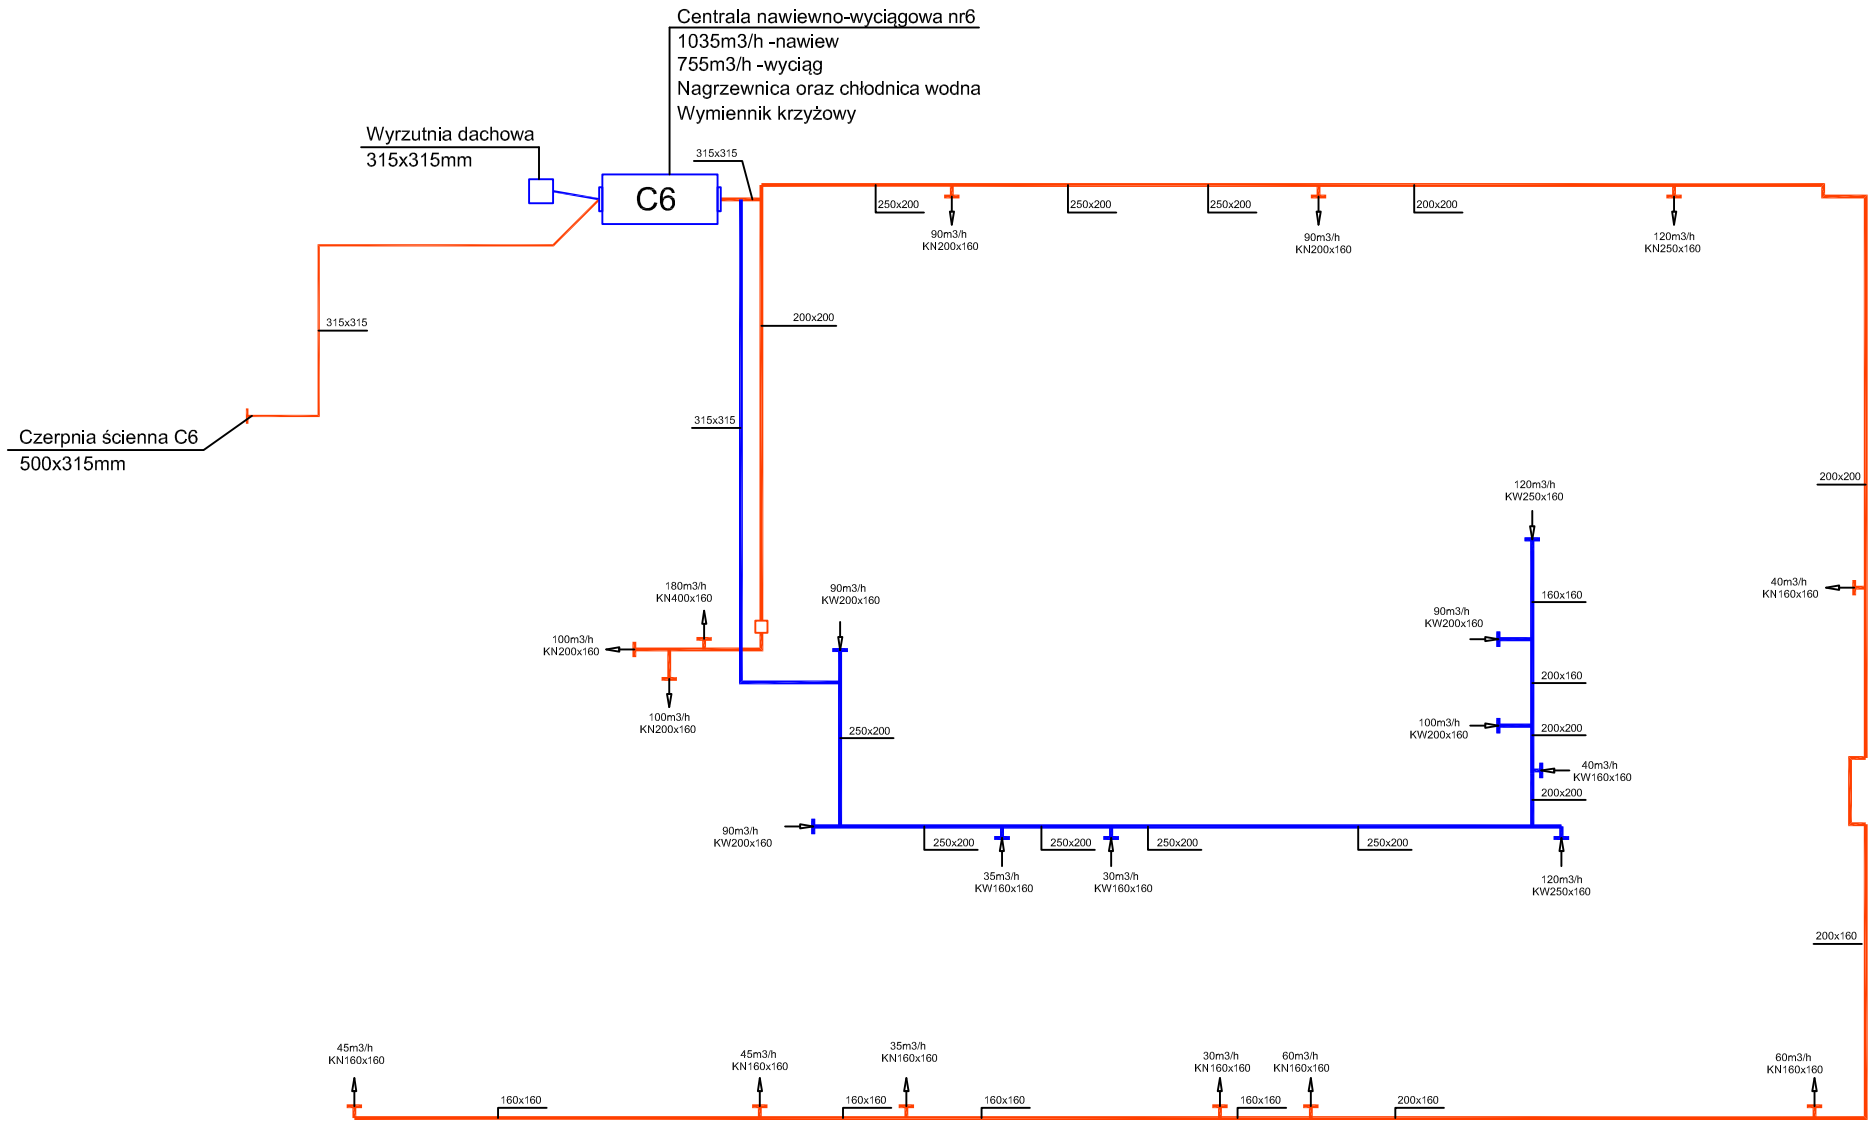

Zestawienie materiałowe układ z centralą C6 - Wentylacja piętro zach. część budynku

1	Centrala wentylacyjna C6	kpl 1
2	Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 500x315mm	szt 1
3	Kratka wentylacyjna nawiewna 160x160mm z przepustnicą	kpl 8
4	Kratka wentylacyjna nawiewna 200x160mm z przepustnicą	kpl 4
5	Kratka wentylacyjna nawiewna 250x160mm z przepustnicą	kpl 1
6	Kratka wentylacyjna nawiewna 400x160mm z przepustnicą	kpl 1
7	Kratka wentylacyjna wyciągowa 160x160mm z przepustnicą	kpl 4
8	Kratka wentylacyjna wyciągowa 200x160mm z przepustnicą	kpl 4
9	Kratka wentylacyjna wyciągowa 250x160mm z przepustnicą	kpl 2
10	Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane	m2 45
9	Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm	szt 1
12	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane	m2 47,7
13	Wełna mineralna 50mm	m2 135
14	Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 1760mm	szt 1

Eco-Construction Sp. z o.o.
CONSTRUCTION ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:
ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/76,217/74 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Projekt Wykonawczy

Branża:	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Andrzej Najdowski	POM/0138/ P00S/04	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Marek Najdowski	POM/0170/ PWOS/07		
Opracowujący: inż. Dariusz Przytarski			

Tytuł:	Skala:	Nr rys.:
SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ UKŁAD C6		27